

SUBMITTAL / DESSIN DE SOUMISSION - 24,000 BTU/H

Wall Mount / Unité murale - MISTRAL

Job Name / Nom du projet :

Location / Emplacement :

Engineer / Ingénieur(e) :

Submitted By / Soumis par :

Submitted To / Soumis à :

Warranty / Garantie

Standard 10 Years Parts & Compressor /
10 ans de pièces et compresseur standard

Terms & Conditions Apply. / Conditions s'appliquent.

Models / Modèles

Indoor / Intérieure MWHEA24C2AN1

Outdoor / Extérieure MSHEA24C2AN1

Capacity Range / Plage de capacité ¹

Output / Sortie (Btu/h)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	5500	24000	29500
Heating / Chauffage	9900	25000	30800

Heating Performance / Performances de chauffage ²

Output / Sortie (Btu/h)	Min.	Rated / Nominal	Max.
47°F (8.3°C)	9900	25000	30800
17°F (-8.3°C)	5900	22400	22400
5°F (-15°C)	6400	19600	19600
-13°F (-25°C)	2000	10000	10000

Outdoor Temperature Operating Range /

Plage de température d'opération extérieure

	°C	°F
Cooling / Climatisation	-25 ~ 50	-13 ~ 122
Heating / Chauffage ³	-25 ~ 24	-13 ~ 75

Line Set & Refrigerant / Tuyauterie & réfrigérant

Liquid (in.) / Liquide (po)	3/8
Gas (in.) / Gaz (po)	5/8
Conn. Type / Type de connexion	Flared / évasé
Pre-Charge Length (ft) / Long. de précharge (pi)	24.6
Max. Length (ft) / Long. max. (pi)	164
Max. Height Diff. (ft) / Diff. de hauteur max. (pi)	82
Refrigerant Type / Type de réfrigérant	R454B
Pre-Charge / Précharge (oz)	70.54
Add. Charge per Ft / Charge sup. par pied (oz)	0.32
Oil Type / Type d'huile	VG74
Oil Volume / Volume d'huile (ml)	620
Drain Pipe O.D. / Ø ext. tuyau de drainage (mm)	16

Submitted For / Soumis pour :

Approval / Approbation ☐


Construction ☐

Reference / Référence ☐

Date: _____

Unit Tag / Étiquette de l'unité :

Drawing No. / N° de dessin :



Images for reference only. / Images à titre de référence seulement.

Certified / Certifié

AHRI No.

216031025



Efficiency Ratings / Données d'efficacité

SEER2	23		HSPF2 (4)	11.7
EER2	14		HSPF2 (5)	8.7
COP ²	47°F	17°F	5°F	-13°F
	(8.3°C)	(-8.3°C)	(-15°C)	(-25°C)
	3.96	2.51	2.54	1.46

Electrical / Électrique

Power / Alimentation	(V/Ph/Hz)	208-230/1/60	
Voltage Range / Plage de tension		(V)	187-253
MOCP (A)			25
MCA (A)			24
Power Input / Puissance d'entrée (W)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	560	1714	2570
Heating / Chauffage	520	1852	3150
Current / Courant (A)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	2.4	7.4	11.2
Heating / Chauffage	2.8	8.3	13.7

Specifications subject to change without notice. Refer to page 2 for numbered notes and additional disclaimers. / Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Reportez-vous à la page 2 pour les notes numérotées et les avis de non-responsabilité supplémentaires.


Dimensions & Weights / Dimensions & poids			
Indoor / Intérieure	Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	46.85x11.22x14.61	
	Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	50.39x14.17x17.91	
		lb	kg
	Net Wt / Poids net	43.65	19.8
	Gross Wt / Poids brut	55.56	25.2
Outdoor / Extérieure	Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	37.24x16.14x31.89	
	Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	42.91x19.68x34.84	
		lb	kg
	Net Wt / Poids net	122.13	55.4
	Gross Wt / Poids brut	132.28	60
Key Features / Caractéristiques principales			
Rotary Inverter Compressor / Compresseur rotary inverter		☐	
Twin Rotary Inverter Compressor / Compresseur twin rotary inverter		☒	
Base Pan Heater / Chauffage de bac de base		☒	
Crankcase Heater / Chauffage de carter		☒	
IDU with Refrigerant Detection Sensor / INT. avec capteur de détection de réfrigérant		☐	

Fan / Ventilateur				
Indoor / Intérieure	Turbo	High / Haut	Med. / Moy.	Low / Bas
CFM	812	618	412	317
dB(A)	51.5	43.5	39.5	21.5
Indoor ESP Range / Plage PSE intérieur (inWG)				
Indoor Moisture Removal / Élim. de l'humidité intérieure (l/h)				2.3
Outdoor Max. CFM / Débit max. CFM extérieur				2235
Outdoor Max. dB(A) / Niv. max. dB(A) extérieur				58
Included Accessories / Accessoires inclus ⁴				
RG10R(M2S)/BGFFU1 Remote Controller / Télécommande				
Optional Accessories / Accessoires en option ⁴				
KJRLAACN1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé				☐
KJRSAALN* Wired Ctrl/Contrôleur câblé				☐
KJRSAALW* Wired Ctrl/Contrôleur câblé				☐
MI3C1 24V Mini Interface / Mini interface 24V				☐
WF0C1 Wi-Fi Dongle / Clé Wi-Fi				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

1. Cooling Capacity Conditions: Indoor Temperature @ 80°F (26.7°C) DB; 67°F (19.4°C) WB with Outdoor Temperature @ 95°F (35°C) DB; 75°F (23.9°C) WB. Heating Capacity Conditions: Indoor Temperature @ 70°F (21.1°C) DB; 60°F (15.6°C) WB with Outdoor Temperature @ 47°F (8.3°C) DB; 43°F (6.1°C) WB. Line Set @ 24.6ft (7.5m); Height Difference @ 0ft (0m). 2. COP for all temperatures is @ rated output except when rated output is not given. In that case, COP is @ max. output. 3. System continues to operate below rated outdoor temperature operating range, subject to varying conditions. Capacity is not tested outside of the rated temperature range. 4. Asterisk (*) in model number is placeholder for version suffix (1, 2, etc.). Compatibility unchanged across versions unless otherwise noted. Connection of these accessories may require secondary items not listed; refer to full product literature. | Performance, operation, and features are based on controlled test conditions and use with select Moovair controls and accessories. Actual results may vary depending on installation, operating conditions, and the controls or accessories used, including alternative, 24V, or third-party controls. Master Group is not responsible for the accuracy and validity of any changes made to this document without the written authorization of Master Group. Specifications subject to change without notice.

1. Conditions de capacité de refroidissement : Température intérieure à 80°F (26,7°C) DB ; 67°F (19,4°C) BW avec température extérieure à 95°F (35°C) DB ; 75°F (23,9°C) BW. Conditions de capacité de chauffage : Température intérieure à 70°F (21,1°C) DB ; 60°F (15,6°C) BW avec température extérieure à 47°F (8,3°C) DB ; 43°F (6,1°C) BW. Tuyauterie à 24,6 pi (7,5 m) ; différence de hauteur à 0 pi (0 m). 2. Le COP pour toutes les températures est basé sur la puissance nominale, sauf lorsque la puissance nominale n'est pas indiquée. Dans ce cas, le COP est basé sur la puissance maximale. 3. Le système continue de fonctionner en dehors de la plage de température extérieure nominale, sous réserve de conditions variables. La capacité n'est pas testée en dehors de la plage de température nominale. 4. Astérisque (*) dans le numéro de modèle utilisé comme substitut du suffixe de version (1, 2, etc.). Compatibilité inchangée entre les versions, sauf indication contraire. Le raccordement de ces accessoires peut nécessiter des éléments supplémentaires non listés ; se référer à la documentation complète du produit. | Les performances, le fonctionnement et les caractéristiques sont basés sur des conditions d'essai contrôlées et l'utilisation de certains contrôleurs et accessoires Moovair. Les résultats réels peuvent varier selon l'installation, les conditions d'utilisation et les contrôleurs ou accessoires utilisés, y compris les contrôleurs alternatifs, 24 V ou de tiers. Le Groupe Master n'est pas responsable de l'exactitude et de la validité de toute modification apportée à ce document sans son autorisation écrite. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.


Indoor Unit Drawing / Dessin de l'unité intérieure

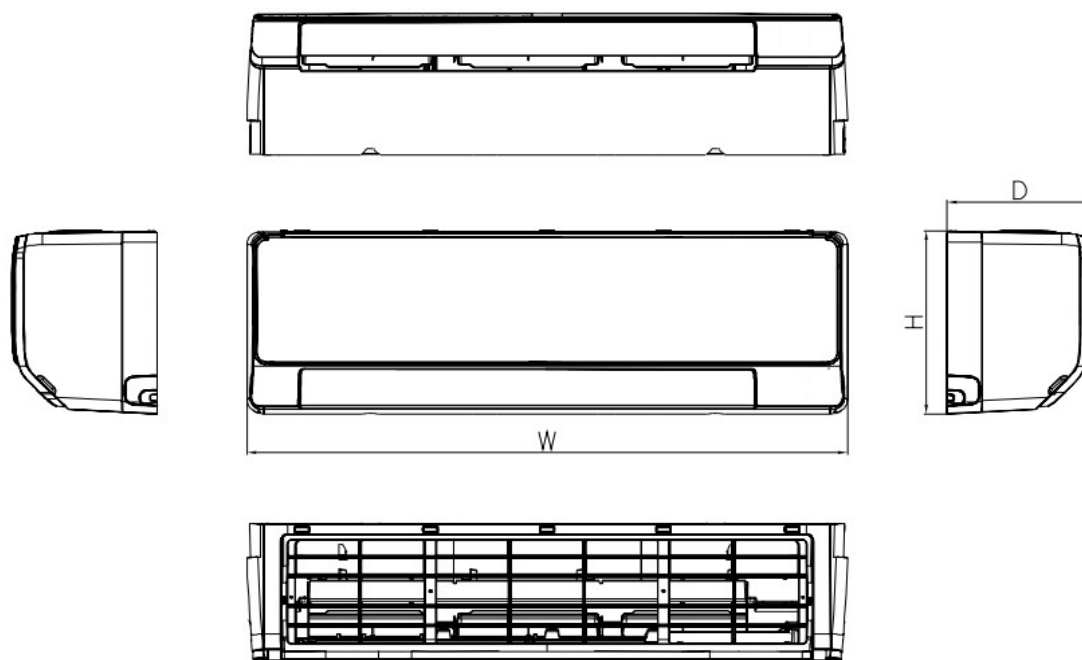

Tag / Réf.	W	D	H						
in. / po	46-7/8	11-1/4	14-5/8						
mm	1190	285	371						
Tag / Réf.									
in. / po									
mm									


Drawing dimensions are nominal. Specifications subject to change without notice. / Les dimensions du dessin sont nominales. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Outdoor Unit Drawing / Dessin de l'unité extérieure

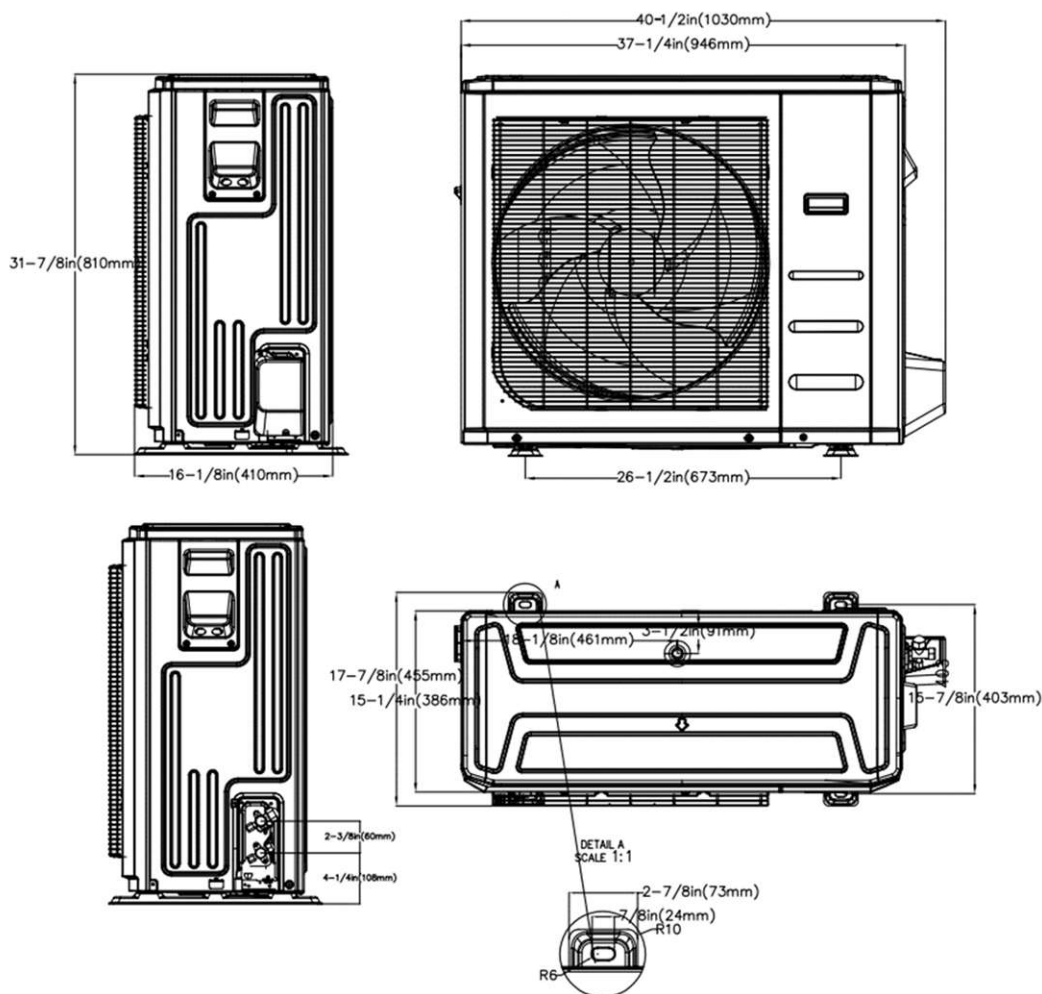


Drawing dimensions are nominal. / Les dimensions du dessin sont nominales.

Minimum Outdoor Unit Clearances / Dégagements minimaux de l'unité extérieure

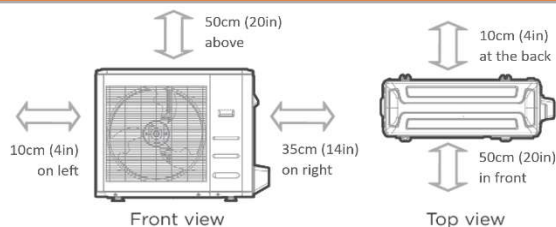

Note: Outdoor units must be elevated 30.5-61cm (12-24in.) above the surface below in heating applications to allow for snow clearance and defrost runoff. Follow local codes, best practices, and guidelines. Diagrams for reference only.

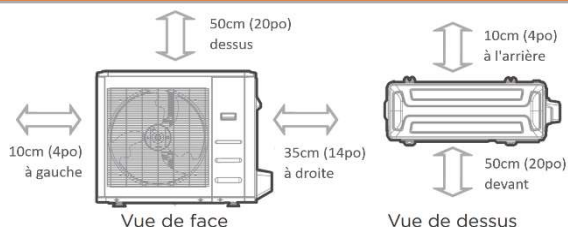

Remarque : Les unités extérieures doivent être surélevées de 30,5-61 cm (12-24 po) au-dessus de la surface inférieure dans les applications de chauffage pour permettre l'évacuation de la neige et l'écoulement du dégivrage. Suivez les codes locaux, les meilleures pratiques et les directives. Diagrammes à titre de référence seulement.

Notes / Remarques